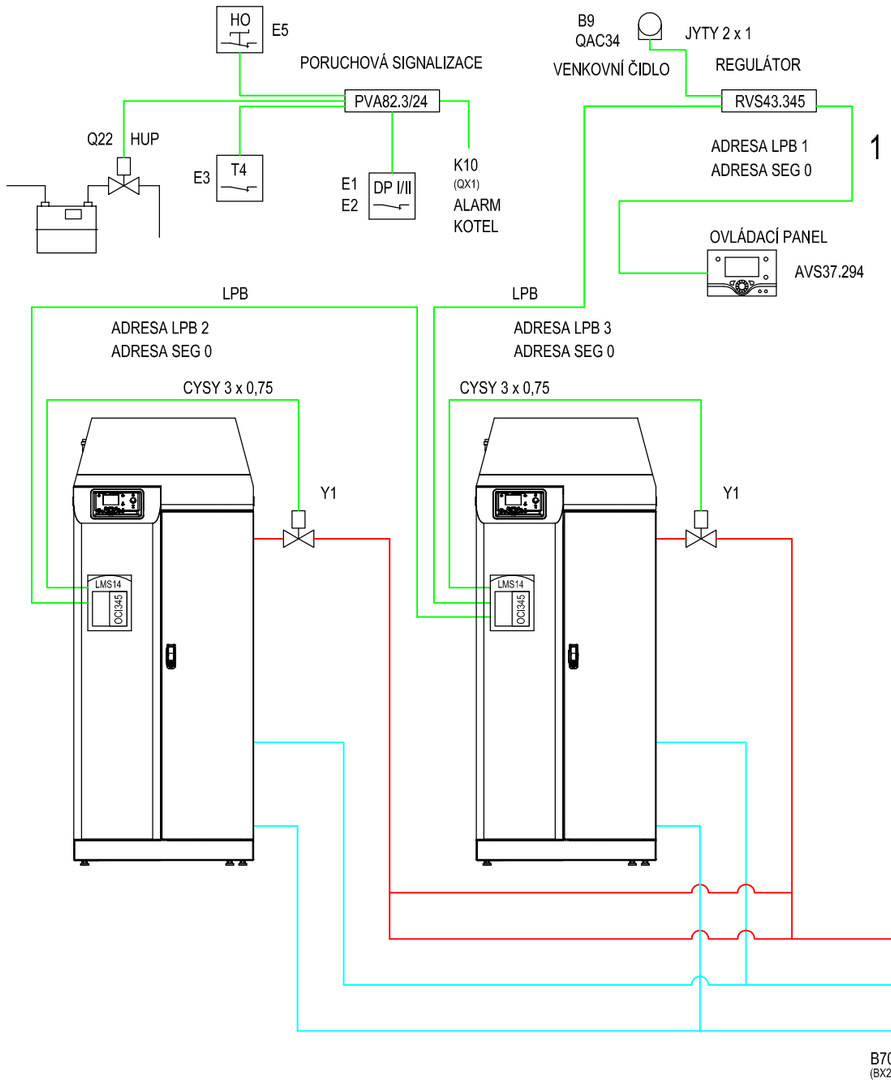

E1,2 DETEKTOR ÚNIKU PLYNU
E3 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA PROSTORU
E4 MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK
E5 STOP TLAČÍTKO
Q22 HAVARIJNÍ PLYNOVÝ ELEKTROVENTIL
K10 BLOKOVÁNÍ ZDROJE

RVS43.345 - TOPNÝ OKRUH 1

BX1	BX2	BX3		
B10		B1		

1

QX1	QX2	QX3	QX4	QX5
Q4	Y2	Q3	Y1	Q2

AVS75.391 - MULTIFUNKČNÍ

BX21	BX22

2

QX21	QX22	QX23
Q15		

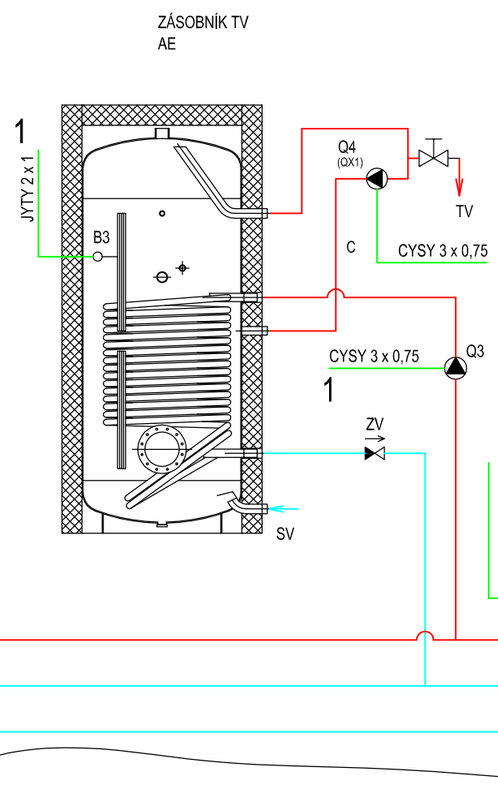

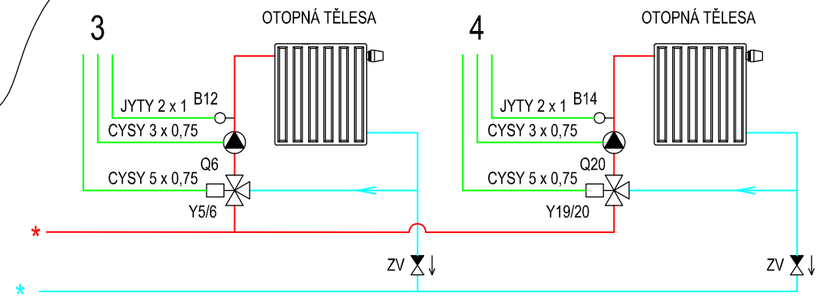

AVS75.391 - 2. MTO

BX21	BX22
B12	

3

QX21	QX22	QX23
Y5	Y6	Q6

AVS75.391 - 3. MTO

BX21	BX22
B14	

4

QX21	QX22	QX23
Y19	Y20	Q20

CONDENSIPACK

CONDENSINOX 80
VÝKON PŘI 80/60°C 16,5 AŽ 82,7 kW

CONDENSINOX 100
VÝKON PŘI 80/60°C 19,5 AŽ 100 kW

ROZŠÍŘENÍ

LEGENDA:

B1	ČIDLO NÁBĚHU TO1	B6	ČIDLO KOLEKTORU	Q1	ČERPADLO KOTLE	Q20	ČERPADLO PŘÍMÉHO TO
B12	ČIDLO NÁBĚHU TO2	B7	ČIDLO ZPÁTEČKY	Q2	ČERPADLO TO1	Y1/2	SMĚŠOVAČ TO1
B13	ČIDLO BAZÉNU	B10	ČIDLO NÁBĚHU KASKÁDY	Q3	ČERPADLO / VENTIL TV	Y5/6	SMĚŠOVAČ TO2
B15	ČIDLO PŘEDREGULACE	B70	ČIDLO ZPÁTEČKY KASKÁDY	Q4	ČERPADLO CIRKULACE TV	Y15	VENTIL ZPÁTEČKY
B2	ČIDLO KOTLE	B73	ČIDLO SPOLEČNÉ ZPÁTEČKY	Q5	ČERPADLO KOLEKTORU	Y19/20	VENTIL PŘEDREGULACE
B22	ČIDLO KOTLE NA DŘEVO	B8	ČIDLO TEPLOTY SPALIN	Q6	ČERPADLO TO2	K6	EL. TOPNÁ VLOŽKA TV
B3	HORNÍ ČIDLO TV	B9	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY	Q10	ČERPADLO KOTLE NA DŘEVO	K8	ČERPADLO SOLÁRU DO AKU
B31	SPODNÍ ČIDLO TV			Q11	ČERPADLO NABÍJENÍ AKU	K18	ČERPADLO SOLÁRU DO BAZÉNU
B39	ČIDLO CIRKULACE TV			Q14	PODAVACÍ ČERPADLO		
B4	HORNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q15	ČERPADLO H1		
B41	SPODNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q18	ČERPADLO H2		
B42	STŘEDNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q19	ČERPADLO H3		

VYPRACOVAL	ING. JAN SOUKUP
MOBIL	724 211 162
E-MAIL	j.soukup@brilon.cz
DATUM	09-11-2014
MĚŘÍTKO	SCHÉMA
TYP KOTLE	

Brilon CZ a.s.
Sezemická 6/A3
193 00 Praha 9
www.brilon.cz

NÁZEV:
YGNIS CONDENSIPACK DUO 160
YGNIS CONDENSIPACK DUO 200

Č. VÝKRESU: 14-193
ZMĚNA: A
LIST Č. 1
POČET LISTŮ: 1